

Località Cà Nova Tacconi
37012 BUSSOLENGO (VR)
R.Impr/C.F./P.I. 02028830236
C. Soc. € 1.000.000,00 i.v. Tel: 045 6
Codice Destinatario: SUBM70N

SISTEMA DI QUALITA' UNI EN 9001
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO UNI ISO 45001
Azienda con sistema di controllo della produzione Certificato in conformità ai requisiti Regolamento UE n.305/2011 per gli standard EN 12620 e EN 13043 e EN 13242 n. certificato 0094CPR/MAD/20250007 ITA

DETERMINAZIONE MASSE DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

SIGLA MATERIALE		pietriscio anticapillare naturale 02-25		Cantiere	Pescantina		M1 (g) =	2254,00	M2 (g) =	2248,60
SERIE	PESATA1		PESATA2		PESATA3		RISULTATI			
BASE +2	Tara1 (g)	122,8	Tara2 (g)		Tara3 (g)		Tara tot Σ (g)	122,8		
VAGLI (mm)	M2 parz. (g)	2371,40	M2 parz. (g)		M2 parz. (g)		M2 lordo tot Σ (g)	2371,4	M2 netto tot Σ (g)	2248,6
31,5	Peso Tratt. (g)	122,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	122,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	0
22,4	Peso Tratt. (g)	136,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	136,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	14
16,0	Peso Tratt. (g)	419,7	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	419,7	Peso netto Tratt. Σ (g)	296,9
11,2	Peso Tratt. (g)	851,7	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	851,7	Peso netto Tratt. Σ (g)	728,9
8,0	Peso Tratt. (g)	864,2	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	864,2	Peso netto Tratt. Σ (g)	741,4
5,6	Peso Tratt. (g)	532,3	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	532,3	Peso netto Tratt. Σ (g)	409,5
4,0	Peso Tratt. (g)	165,6	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	165,6	Peso netto Tratt. Σ (g)	42,8
2,0	Peso Tratt. (g)	129	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	129	Peso netto Tratt. Σ (g)	6,2
1,0	Peso Tratt. (g)	125,2	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	125,2	Peso netto Tratt. Σ (g)	2,4
0,063	Peso Tratt. (g)	126,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	126,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	4
Tara Fondo	Peso Fondo (g)	1113,7	Peso Fondo (g)		Peso Fondo (g)		Peso fondo lordo Σ (g)	1113,7	Peso fondo netto Σ (g)	0,00
1113,70										

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA - METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

CONTROLLO QUALITA' SECONDO UNI EN 13242

N. rap. 169/25

Identificazione del campione: Aggregato lapideo

Data: 30/06/2025

Sigla del materiale: pietrisco anticapillare naturale 02-25

Operatore: Scarsini Ambrosi

Cantiere di prelievo: Pescantina

Campionamento secondo UNI EN 932-1/98 svolto in data: 18/06/25

Tipo di prove:

- ☒ 1) Analisi granulometrica (UNI EN 933/1-99) serie di base + 1
☒ 2) Determinazione della percentuale dei fini passanti attraverso lo staccio di 63 µm (UNI EN 933/1-99);
☐
☐

Metodo utilizzato

- ☒ lavaggio e setacciatura
☐ setacciatura per via secca

RISULTATI DELLE PROVE

ANALISI GRANULOMETRICA

Massa totale essiccata M_1 (g) = 2254,00

Massa totale essiccata dopo lavaggio M_2 (g) = 2248,60

Massa totale essiccata dei fini rimossa dopo lavaggio $M_1 - M_2$ (g) = 5,40

Materiale nel recipiente di fondo P (g) = 0,00

Setacci (mm)	Trattenuto Ri (g)	Trattenuto Ri / M_1 (%)	Passante Totale %
31,5	0,00	0,0%	100,0%
22,4	14,00	0,6%	99,4%
16	296,90	13,2%	86,2%
11,2	728,90	32,3%	53,9%
8	741,40	32,9%	21,0%
5,6	409,50	18,2%	2,8%
4	42,80	1,9%	0,9%
2	6,20	0,3%	0,6%
1	2,40	0,1%	0,5%
0,063	4,00	0,2%	0,4%


Controlli

$M_1 - M_2 + P$ (g) = 5,40

$\Sigma Ri + P$ (g) = 2246,10

$[M_2 - (\Sigma Ri + P)] / (M_2) \times 100 = 0,1\%$

Esito conforme

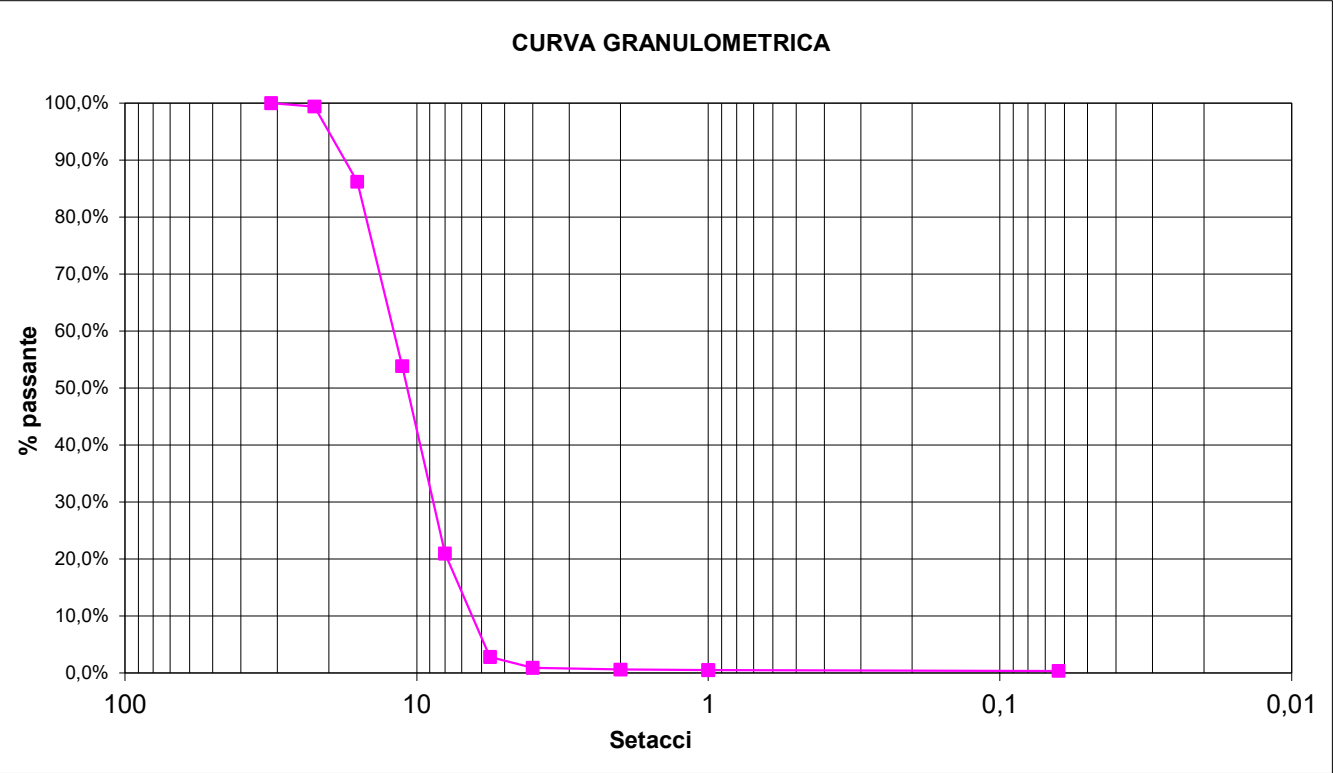

Designazione d/D (UNI EN 12620)	-
Categoria G (UNI EN 12620)	-

Designazione d/D (UNI EN 13043)	-
Categoria G (UNI EN 13043)	-

Designazione d/D (UNI EN 13242)	2/22,4
Categoria G (UNI EN 13242)	G _C 85-15

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	PERCENTUALE DEI FINI (f %)	Categoria CE (UNI EN 12620)	Categoria CE (UNI EN 13043)	Categoria CE (UNI EN 13242)
pietrisco anticapillare naturale 02-25	2/22,4	0,2%	-	-	f ₂

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	EQUIVALENTE IN SABBIA SE (%)
pietrisco anticapillare naturale 02-25	2/22,4	NPD

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	VALORE DI BLU DI METILENE MB (g/kg)
pietrisco anticapillare naturale 02-25	2/22,4	NPD