

SISTEMA DI QUALITA' UNI EN 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO UNI ISO 45001

Azienda con sistema di controllo della produzione Certificato in conformità ai requisiti Regolamento UE n.305/2011 per gli standard EN 12620 e EN 13043 e EN 13242 n. certificato 0094CPR/MAD/20250007 ITA

Località Cà Nova Tacconi

37012 BUSSOLENGO (VR)

R.Impr/C.F./P.I. 02028830236

C. Soc. € 1.000.000,00 i.v. Tel: 045 6

Codice Destinatario: SUBM70N

DETERMINAZIONE MASSE DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

SIGLA MATERIALE	Pietrisco Spaccato 3-6		Cantiere	Sommacampagna		M1 (g) =	788,50	M2 (g) =	786,70
SERIE	PESATA1		PESATA2		PESATA3		RISULTATI		
BASE +2	Tara1 (g)	122,8	Tara2 (g)		Tara3 (g)		Tara tot Σ (g)	122,8	
VAGLI (mm)	M2 parz. (g)	909,50	M2 parz. (g)		M2 parz. (g)		M2 lordo tot Σ (g)	909,5	M2 netto tot Σ (g) 786,7
8,0	Peso Tratt. (g)	122,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	122,8	Peso netto Tratt. Σ (g) 0
6,3	Peso Tratt. (g)	205	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	205	Peso netto Tratt. Σ (g) 82,2
4,0	Peso Tratt. (g)	625,7	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	625,7	Peso netto Tratt. Σ (g) 502,9
2,0	Peso Tratt. (g)	296,9	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	296,9	Peso netto Tratt. Σ (g) 174,1
1,0	Peso Tratt. (g)	142,4	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	142,4	Peso netto Tratt. Σ (g) 19,6
0,063	Peso Tratt. (g)	130,7	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	130,7	Peso netto Tratt. Σ (g) 7,9
Tara Fondo	Peso Fondo (g)	1113,7	Peso Fondo (g)		Peso Fondo (g)		Peso fondo lordo Σ (g)	1113,7	Peso fondo netto Σ (g) 0,00
1113,70									

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA - METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

CONTROLLO QUALITA' SECONDO UNI EN 12620 E UNI EN 13043

N. rap. **178/25**

Identificazione del campione: Aggregato lapideo

Data: 30/06/2025

Sigla del materiale: Pietrisco Spaccato 3-6

Operatore: Scarsini Ambrosi

Cantiere di prelievo: Sommacampagna

Campionamento secondo UNI EN 932-1/98 svolto in data: 20/06/25

Tipo di prove:

- ☒ 1) Analisi granulometrica (UNI EN 933/1-99) serie di base + 2
- ☒ 2) Determinazione della percentuale dei fini passanti attraverso lo staccio di 63 μ m (UNI EN 933/1-99);
- ☐
- ☐

Metodo utilizzato

- ☒ lavaggio e setacciatura
- ☐ setacciatura per via secca

RISULTATI DELLE PROVE ANALISI GRANULOMETRICA

Massa totale essiccata M_1 (g) = 788,50

Massa totale essiccata dopo lavaggio M_2 (g) = 786,70

Massa totale essiccata dei fini rimossa dopo lavaggio $M_1 - M_2$ (g) = 1,80

Materiale nel recipiente di fondo P (g) = 0,00

Setacci (mm)	Trattenuto Ri (g)	Trattenuto Ri / M_1 (%)	Passante Totale %
8	0,00	0,0%	100,0%
6,3	82,20	10,4%	89,6%
4	502,90	63,8%	25,8%
2	174,10	22,1%	3,7%
1	19,60	2,5%	1,2%
0,063	7,90	1,0%	0,2%


Controlli

$M_1 - M_2 + P$ (g) = 1,8

$\Sigma Ri + P$ (g) = 786,7

$[M_2 - (\Sigma Ri + P)] / (M_2) \times 100 = 0,0\%$

Esito conforme

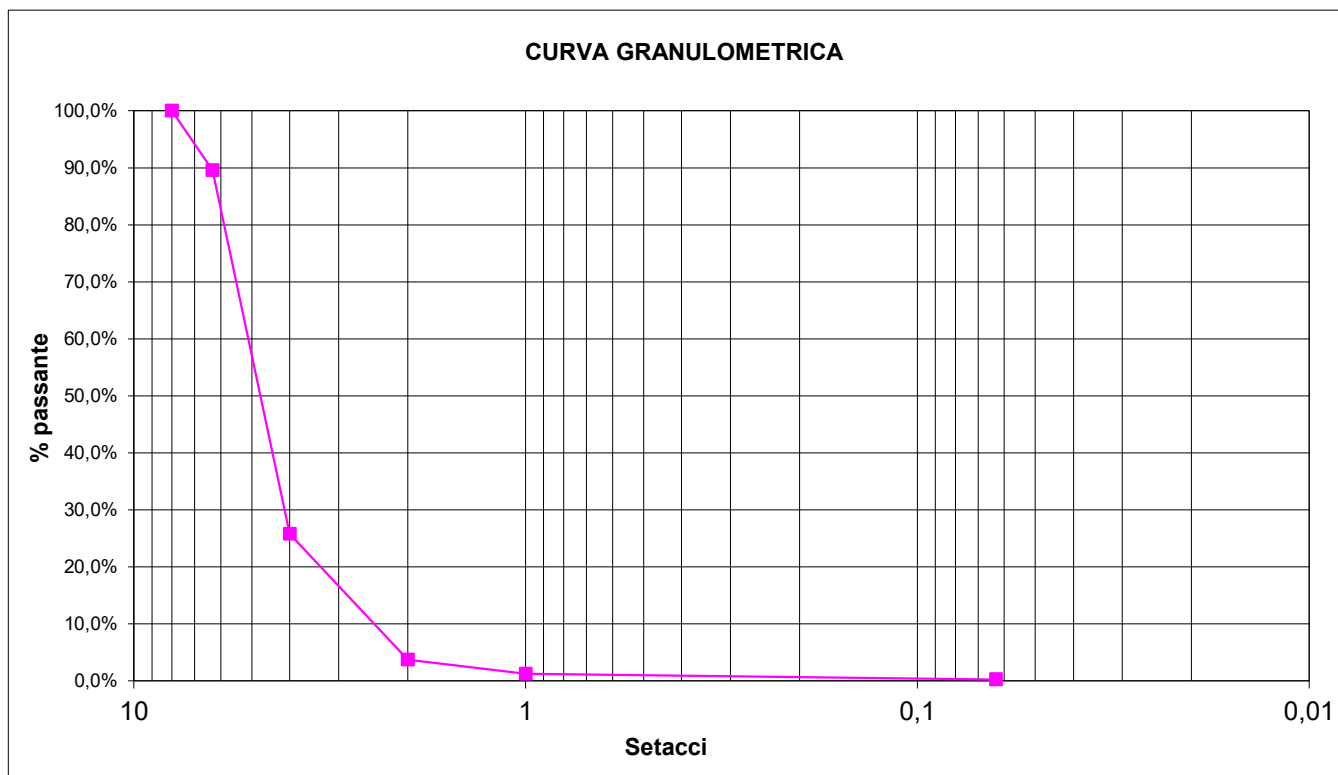

Designazione d/D (UNI EN 12620)	2/6,3
Categoria G (UNI EN 12620)	G_C85/20

Designazione d/D (UNI EN 13043)	2/6,3
Categoria G (UNI EN 13043)	G_C85/15

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI FINI

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	PERCENTUALE DEI FINI (f %)	Categoria CE (UNI EN 12620)	Categoria CE (UNI EN 13043)
Pietrisco Spaccato 3-6	2/6,3	0,2%	f _{1,5}	f _{0,5}

DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	EQUIVALENTE IN SABBIA SE (%)
Pietrisco Spaccato 3-6	2/6,3	NPD

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI BLU DI METILENE

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	VALORE DI BLU DI METILENE MB (g/kg)
Pietrisco Spaccato 3-6	2/6,3	NPD