

Località Cà Nova Tacconi
37012 BUSSOLENGO (VR)
R.Impr/C.F./P.I. 02028830236
C. Soc. € 1.000.000,00 i.v. Tel: 045 6
Codice Destinatario: SUBM70N

SISTEMA DI QUALITA' UNI EN 9001
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO UNI ISO 45001
Azienda con sistema di controllo della produzione Certificato in conformità ai requisiti Regolamento UE n.305/2011 per gli standard EN 12620 e EN 13043 e EN 13242 n. certificato 0094CPR/MAD/20250007 ITA

DETERMINAZIONE MASSE DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

SIGLA MATERIALE		Pietrisco Spaccato 6-9		Cantiere	Bussolengo		M1 (g) = 1094,50		M2 (g) = 1093,10	
SERIE	PESATA1		PESATA2		PESATA3		RISULTATI			
BASE +2	Tara1 (g)	122,8	Tara2 (g)		Tara3 (g)		Tara tot Σ (g)	122,8		
VAGLI (mm)	M2 parz. (g)	1215,90	M2 parz. (g)		M2 parz. (g)		M2 lordo tot Σ (g)	1215,9	M2 netto tot Σ (g)	1093,1
10,0	Peso Tratt. (g)	133,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	133,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	11
8,0	Peso Tratt. (g)	227,1	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	227,1	Peso netto Tratt. Σ (g)	104,3
6,3	Peso Tratt. (g)	596,1	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	596,1	Peso netto Tratt. Σ (g)	473,3
4,0	Peso Tratt. (g)	607	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	607	Peso netto Tratt. Σ (g)	484,2
2,0	Peso Tratt. (g)	137,4	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	137,4	Peso netto Tratt. Σ (g)	14,6
0,063	Peso Tratt. (g)	127,1	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	127,1	Peso netto Tratt. Σ (g)	4,3
Tara Fondo	Peso Fondo (g)	1113,7	Peso Fondo (g)		Peso Fondo (g)		Peso fondo lordo Σ (g)	1113,7	Peso fondo netto Σ (g)	0,00
1113,70										

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA - METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

CONTROLLO QUALITA' SECONDO UNI EN 12620 E UNI EN 13043

N. rap. **156/25**

Identificazione del campione: Aggregato lapideo

Data: 30/06/2025

Sigla del materiale: Pietrisco Spaccato 6-9

Operatore: Scarsini Ambrosi

Cantiere di prelievo: Bussolengo

Campionamento secondo UNI EN 932-1/98 svolto in data: 25/06/25

Tipo di prove:

- ☒ 1) Analisi granulometrica (UNI EN 933/1-99) serie di base + 2
☒ 2) Determinazione della percentuale dei fini passanti attraverso lo staccio di 63 μ m (UNI EN 933/1-99);
☐
☐

Metodo utilizzato

- ☒ lavaggio e setacciatura
☐ setacciatura per via secca

RISULTATI DELLE PROVE ANALISI GRANULOMETRICA

Massa totale essiccata M_1 (g) = 1094,50

Massa totale essiccata dopo lavaggio M_2 (g) = 1093,10

Massa totale essiccata dei fini rimossa dopo lavaggio $M_1 - M_2$ (g) = 1,4

Materiale nel recipiente di fondo P (g) = 0,00

Setacci (mm)	Trattenuto Ri (g)	Trattenuto Ri / M_1 (%)	Passante Totale %
10	11,00	1,0%	99,0%
8	104,30	9,5%	89,5%
6,3	473,30	43,2%	46,2%
4	484,20	44,2%	2,0%
2	14,60	1,3%	0,6%
0,063	4,30	0,4%	0,3%


Controlli

$M_1 - M_2 + P$ (g) = 1,4

$\Sigma Ri + P$ (g) = 1091,7

$[M_2 - (\Sigma Ri + P)] / (M_2) \times 100 = 0,1\%$

Esito conforme

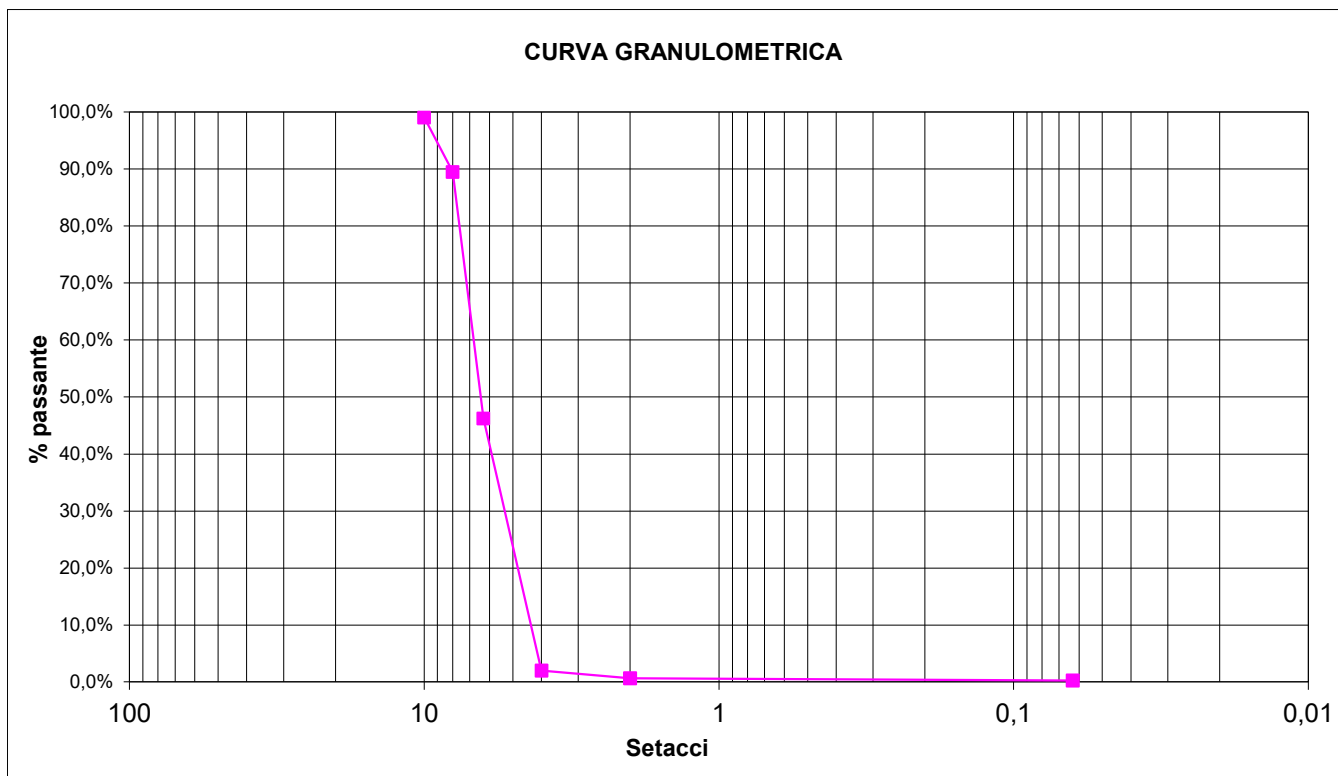

Designazione d/D (UNI EN 12620)	4/8
Categoria G (UNI EN 12620)	G_C85/20

Designazione d/D (UNI EN 13043)	4/8
Categoria G (UNI EN 13043)	G_C85/15

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI FINI

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	PERCENTUALE DEI FINI (f %)	Categoria CE (UNI EN 12620)	Categoria CE (UNI EN 13043)
Pietrisco Spaccato 6-9	4/8	0,1%	f _{1,5}	f _{0,5}

DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	EQUIVALENTE IN SABBIA SE (%)
Pietrisco Spaccato 6-9	4/8	NPD

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI BLU DI METILENE

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	VALORE DI BLU DI METILENE MB (g/kg)
Pietrisco Spaccato 6-9	4/8	NPD