

Località Cà Nova Tacconi
37012 BUSSOLENGO (VR)
R.Impr/C.F./P.I. 02028830236
C. Soc. € 1.000.000,00 i.v. Tel: 045 67011
Codice Destinatario: SUBM70N

SISTEMA DI QUALITA' UNI EN 9001
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO UNI ISO 45001
Azienda con sistema di controllo della produzione Certificato in conformità ai requisiti Regolamento UE n.305/2011 per gli standard EN 12620 e EN 13043 e EN 13242 n. certificato 0094CPR/MAD/20250007
ITA

SIGLA MATERIALE		Sabbia Fine 00-02		Cantiere	Pescantina		M1 (g) =	556,40	M2 (g) =	549,90
SERIE	PESATA1		PESATA2		PESATA3		RISULTATI			
BASE	Tara1 (g)	122,8	Tara2 (g)		Tara3 (g)		Tara tot Σ (g)	122,8		
VAGLI (mm)	M2 parz. (g)	672,70	M2 parz. (g)		M2 parz. (g)		M2 lordo tot Σ (g)	672,7	M2 netto tot Σ (g)	549,9
4,0	Peso Tratt. (g)	122,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	122,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	0
2,0	Peso Tratt. (g)	130	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	130	Peso netto Tratt. Σ (g)	7,2
1,0	Peso Tratt. (g)	216,7	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	216,7	Peso netto Tratt. Σ (g)	93,9
0,5	Peso Tratt. (g)	318,3	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	318,3	Peso netto Tratt. Σ (g)	195,5
0,25	Peso Tratt. (g)	259,4	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	259,4	Peso netto Tratt. Σ (g)	136,6
0,125	Peso Tratt. (g)	197,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	197,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	75
0,063	Peso Tratt. (g)	156,8	Peso Tratt. (g)		Peso Tratt. (g)		Peso lordo Tratt. Σ (g)	156,8	Peso netto Tratt. Σ (g)	34
Tara Fondo	Peso Fondo (g)	1119,6	Peso Fondo (g)		Peso Fondo (g)		Peso fondo lordo Σ (g)	1119,6	Peso fondo netto Σ (g)	5,90
1113,70										

DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA - METODO DI SETACCIATURA EN 933-1

CONTROLLO QUALITA' SECONDO UNI EN 12620 E UNI EN 13043

N. rap. **101/25**

Identificazione del campione: Aggregato lapideo

Data: 28/04/2025

Sigla del materiale: Sabbia lavata fine 00-02

Operatore: Scarsini Ambrosi

Cantiere di prelievo: Pescantina

Campionamento secondo UNI EN 932-1/98 svolto in data: 17/04/2025

Tipo di prove:

- ☒ 1) Analisi granulometrica (UNI EN 933/1-99) serie di base +1
☒ 2) Determinazione della percentuale dei fini passanti attraverso lo staccio di 63 µm (UNI EN 933/1-99);
☐
☐

Metodo utilizzato

- ☒ lavaggio e setacciatura
☐ setacciatura per via secca

RISULTATI DELLE PROVE ANALISI GRANULOMETRICA

Massa totale essiccata M_1 (g) = 556,40

Massa totale essiccata dopo lavaggio M_2 (g) = 549,90

Massa totale essiccata dei fini rimossa dopo lavaggio $M_1 - M_2$ (g) = 6,5

Materiale nel recipiente di fondo P (g) = 5,90

Setacci (mm)	Trattenuto Ri (g)	Trattenuto Ri / M_1 (%)	Passante Totale %
4	0,00	0,0%	100,0%
2	7,20	1,3%	98,7%
1	93,90	16,9%	81,8%
0,5	195,50	35,1%	46,7%
0,25	136,60	24,6%	22,1%
0,125	75,00	13,5%	8,7%
0,063	34,00	6,1%	2,6%


Controlli

$M_1 - M_2 + P$ (g) = 12,4

$\Sigma Ri + P$ (g) = 548,1

$[M_2 - (\Sigma Ri + P)] / (M_2) \times 100 = 0,3\%$

Esito conforme

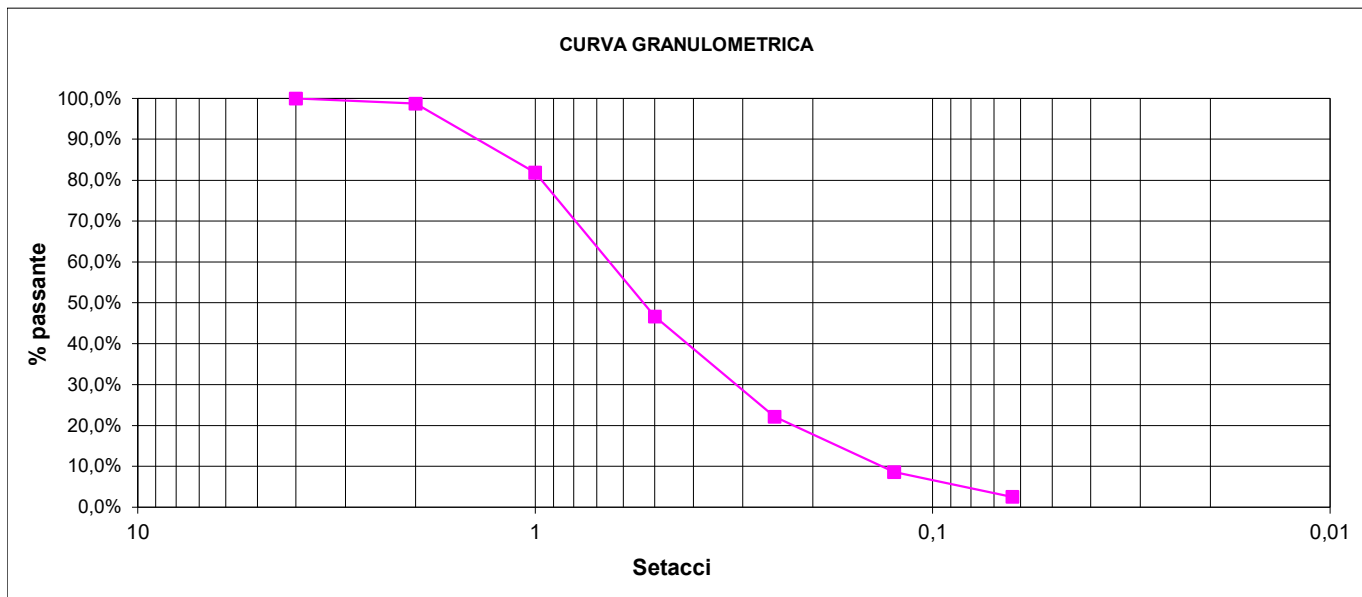

Designazione d/D (UNI EN 12620)	0/2
Categoria G (UNI EN 12620)	G_{F85}
Designazione d/D (UNI EN 13043)	0/2
Categoria G (UNI EN 13043)	G_{F85}

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI FINI

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	PERCENTUALE DEI FINI (f %)	Categoria CE (UNI EN 12620)	Categoria CE (UNI EN 13043)
Sabbia lavata fine 00-02	0/2	2,2%	f ₃	f ₃

DETERMINAZIONE DEL MODULO DI FINEZZA

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	MODULO DI FINEZZA (FM)	Categoria CE (UNI EN 12620)
Sabbia lavata fine 00-02	0/2	2,4%	MF

DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	EQUIVALENTE IN SABBIA SE (%)
Sabbia lavata fine 00-02	0/2	NPD

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI BLU DI METILENE

CAMPIONE	DENOMINAZIONE CE (d/D)	VALORE DI BLU DI METILENE MB (g/kg)
Sabbia lavata fine 00-02	0/2	NPD